
Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 12 § 12-13. Dør, port og lignende

Dato: 25.03.2020



Fri bredde Bygg1 ytterdører		
180 grader åpningsvinkel	M10	M11
Std. ytterdører - 63mm.	902 mm	1002 mm
Std. ytterdører komp lam	902 mm	1002 mm
Thermo Fjell og Fjord - 86mm.	884 mm	984 mm
Thermo Tind - 110mm.	884 mm	984 mm
124 grader åpningsvinkel	M10	M11
Std. ytterdører - 63mm.	864 mm	964 mm
Std. ytterdører komp lam	860 mm	960 mm
Thermo Fjell og Fjord - 86mm.		
Thermo Tind - 110mm.		
90 grader åpningsvinkel	M10	M11
Std. ytterdører - 63mm.	841 mm	941 mm
Std. ytterdører komp lam	837 mm	937 mm
Thermo Fjell og Fjord - 86mm.	802 mm	902 mm
Thermo Tind - 110mm.	790 mm	890 mm

§ 12-13. DØR, PORT OG LIGNENDE

(1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke, og skal utformes slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

(2) Bredden og høyden skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende:

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.

b) Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

c) Dører internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. Dør til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav til universell utforming etter § 12-7 sjuende ledd, skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

d) Dør i badstue, kjølerom og fryserom skal slå ut og kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.

e) Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m.


(3) I bygninger med krav om tilgjengelig boenhet gjelder følgende:

- a) Dører som er beregnet for manuell åpning til og i atkomst- og rømningsveier, skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.
- b) Automatisk døråpner skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med en betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over gulvet. Døråpneren skal plasseres i tilstrekkelig avstand fra innvendig hjørne.
- c) Terskler skal være trinnfrie.
- d) Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være tilstrekkelig fri sideplass til at personer i rullestol kan åpne og lukke døren. Kravet gjelder ikke dører som har automatisk døråpner.
- (4) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første til tredje ledd følgende:
- a) Kravet til åpningskraft i tredje ledd bokstav a gjelder bare for dør til og i hovedatkomstvei og hovedrømningsvei.
- b) Dører skal være synlige i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4.


Veiledning til bestemmelsen

Fri bredde måles når døren har maksimal åpning, se figur 1a til 1d.


Krav til dører til løfteinnretninger følger av [kapittel 15](#).

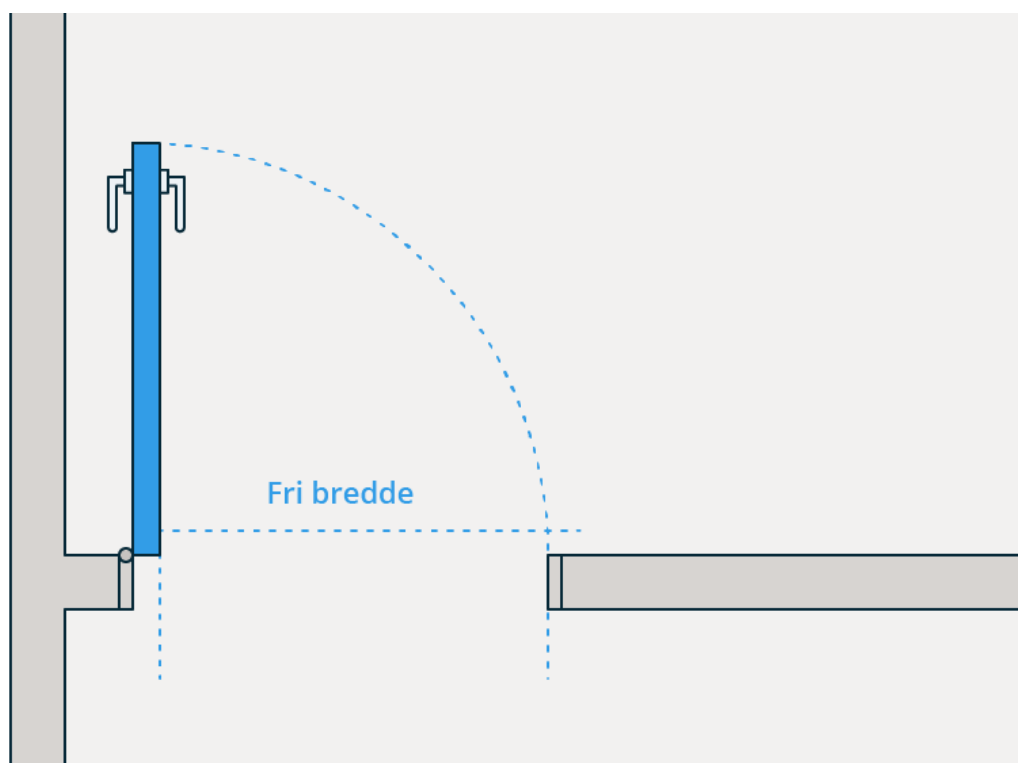


§ 12-13 figur 1a: Slik måler du fri bredde i dør med 90 graders åpningsvinkel.

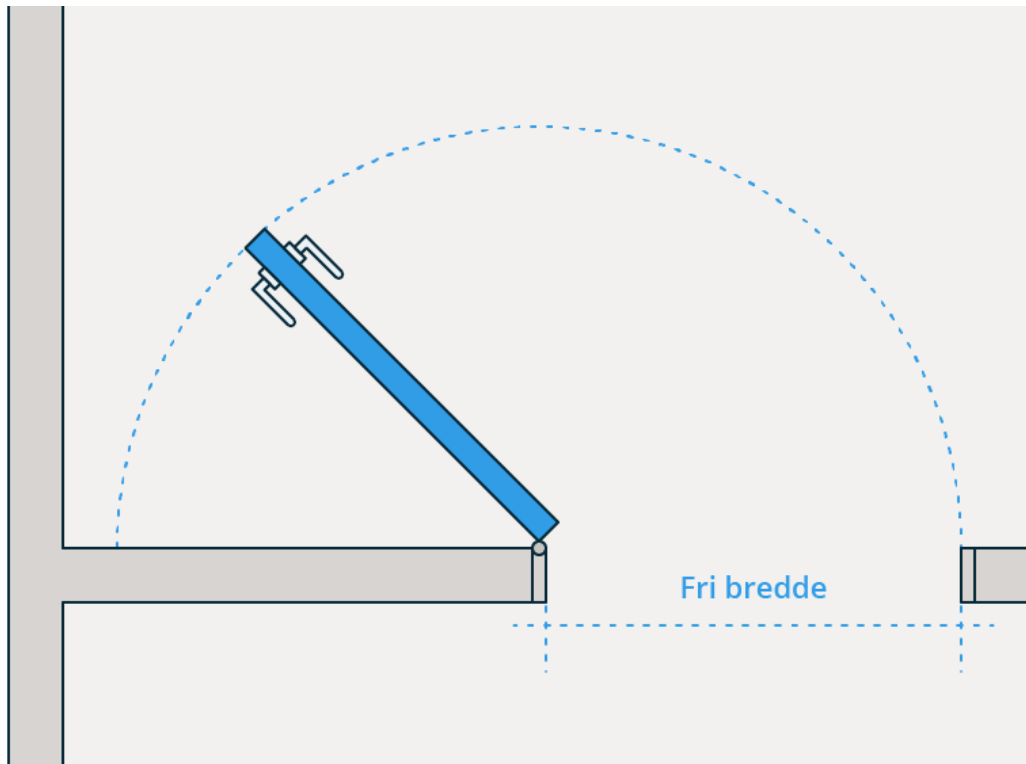

§ 12-13 figur 1b: Slik måler du fri bredde i dør med 180 graders åpningsvinkel.

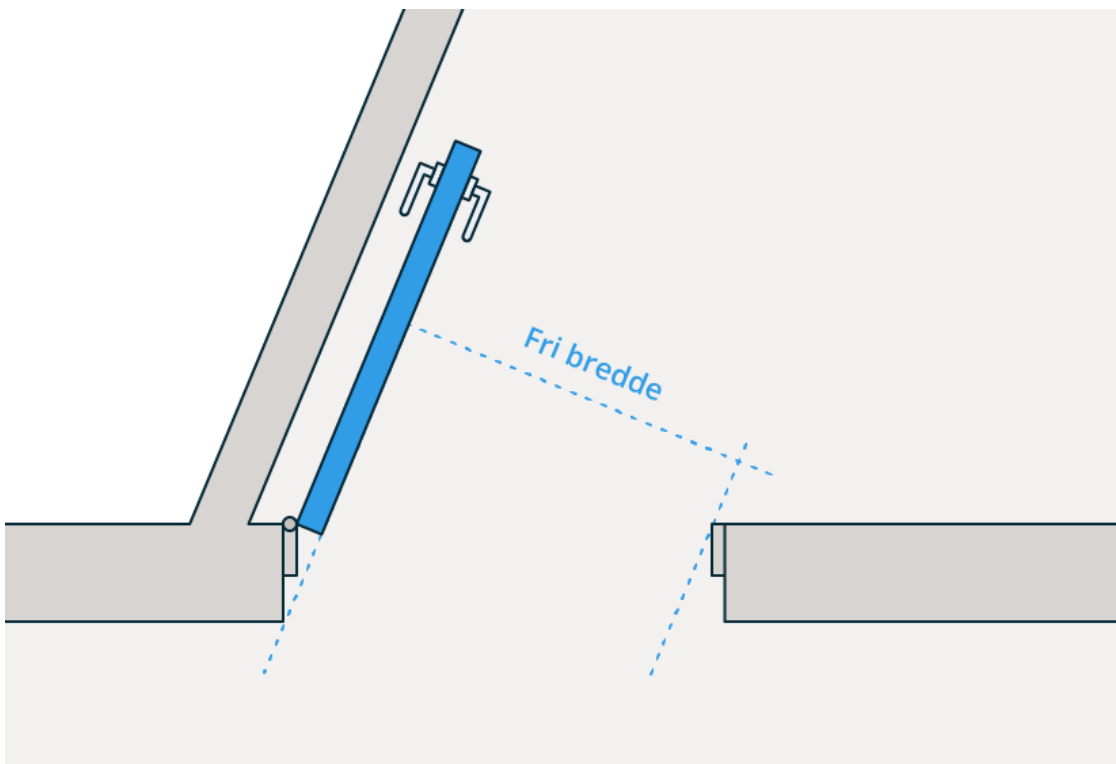

§ 12-13 figur 1c: Slik måler du fri bredde i dør mot skrå vegg.

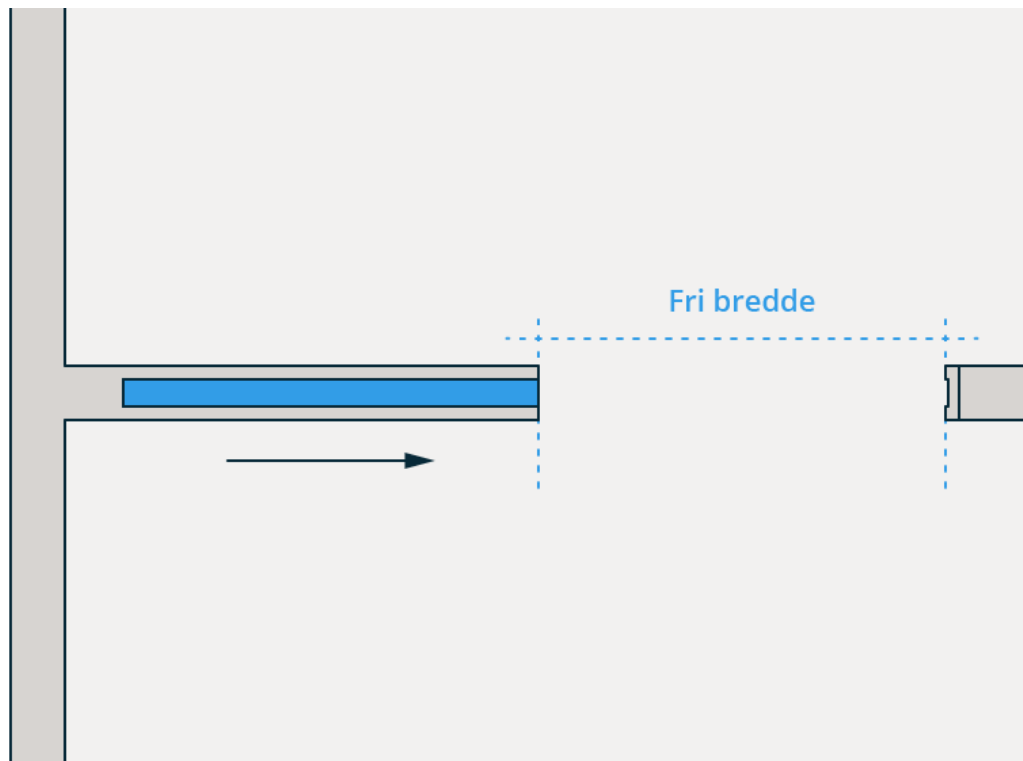

§ 12-13 figur 1d: Slik måler du fri bredde i skyvedør.

Krav til luminanskontrast ved universell utforming og tilgjengelig boenhet

Luminanskontrasten må være minimum 0,4, og lysarmatur må plasseres slik at lyset ikke blander eller reflekterer på en måte som gir ubehag eller nedsatt syn.

- Dette vil for eksempel bety at en ikke kan ha hvit dør og hvit vegg.

I tillegg skal det være et synlig og taktilt felt foran hovedinngangsdør. Med taktilt felt menes et felt som kan oppleves gjennom berøringssansen.